

Vorgabe

Beschriftungen Rohrleitungen und Armaturen Bestand



Klassifizierung: Keine

Dokumentengruppe: Vorgabe

Geltungsbereich:

- ☐ Standortübergreifend
- ☒ Luzern
- ☐ Sursee
- ☐ Wolhusen
- ☐ Montana
- ☐ Stans
- ☐ Satelliten

History:

Datum	Autor	Kapitel	Abschnitt	Beschrieb Änderung/ Bemerkungen
10.01.2024	MuS			Dokument erstellt
12.11.2024	GIR			Auf neue Dokumentenvorlage TS angepasst
20.03.2025	MuS	Titel	Titel	Änderung Titel in Beschriftungen Rohrleitungen und Armaturen
11.09.2025	MuS	8		Anpassung Kapitelbezeichnung von «Beschriftung Absperrventile Medizinalgas» auf «Beschriftung Absperrventile». Somit kann dieses auch für andere Medien verwendet werden.

Übergeordnete Dokumente:

Name	Dok-Nr.	Autor (en)	OE
Richtlinie Dokumentenmanagement TS		A. Duss, M. Wigger	Technik und Sicherheit

Mitgeltende Dokumente:

Name	Dok-Nr.	OE
Dokumentenartenkatalog	Q 16548	Technik & Sicherheit /Bau
Dokumente Bauen am LUKS	Home (luks.ch)	Technik & Sicherheit /Bau
BIM: Building Information Modeling.zip		
KBOB Empfehlung Gebäudetechnik 2020	Protokoll_d (admin.ch)	KBOB
Vorgabe Planung Technik & Sicherheit	Q 16676	Technik & Sicherheit

Richtlinien, Handbücher, Leitfäden und Schulungsunterlagen rund um Bauen am LUKS:

<https://www.luks.ch/ihr-luks/zukunftsprojekte/bauen-am-luks/dokumente-bauen-am-luks>

Abkürzungen / Begriffe

LUKS	Luzerner Kantonsspital
LUKS-L	Luzerner Kantonsspital Standort Luzern
BI	Betrieb & Infrastruktur
EGT	Elektro- & Gebäudetechnik
EI	Elektroinstandhaltung
HBT	Haus- & Betriebstechnik
HTI	Haustechnikinstandhaltung
MTS	Medizintechnik- & Systeme
MTI	Medizintechnikinstandhaltung
Rbl	Raumeinrichtung & baulicher Unterhalt
SI	Sicherheit- & Intervention
TS	Technik & Sicherheit
TS SU	Technik & Sicherheit Sursee
TS WO	Technik & Sicherheit Wolhusen
RL	Rohrleitung

Keine

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEIN	4
1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes	4
1.2 Abgrenzung	4
2 KENNZEICHNUNG	5
2.1 Zuordnung Durchfluss-Stoff-Kennungen	5
2.2 Kennzeichnungen von Rohrleitungen	5
2.3 Form und Masse der Schilder	5
2.4 Mindest-Kennzeichen am Schild	5
2.5 Zusätzliche Kennzeichnungen	5
2.6 Beschriftung bei verdeckten Armaturen	6
2.7 Beschriftung an Verteilern und Abzweigungen zur Kennzeichnung angeschlossener Gebäude	6
2.8 Dokumentation Standorte Absperr-Armaturen	6
3 DURCHFLUSSSTOFF-GRUPPEN MIT FARBEN-ZUORDNUNG (ROHRLEITUNGSBEZEICHNUNG)	7
4 DURCHFLUSSSTOFF-GRUPPEN	8
5 BESCHRIFTUNG VON ROHRLEITUNGEN	12
5.1 RL mit Rohrdurchmessern 80mm oder kleiner (inkl. Isolation)	12
5.2 RL mit Rohrdurchmessern grösser 80mm (inkl. Isolation)	12
5.3 Lieferant Beschriftungskleber	12
5.4 RL Medizinalgase / techn. Gase	15
6 BESCHRIFTUNG HAUPTABSPERRVENTILE	16
7 BESCHRIFTUNG UNTERGEORDNETE ABSPERRVENTILE	17
8 BESCHRIFTUNG ABSPERRVENTILE	18
8.1 Schilder-Ausführung mit Ortsbezeichnung	18
8.2 Schilder-Ausführung ohne Gebäudebezeichnung	19
8.3 Hinweisschilder an Verteilern und Abzweigungen zur Kennzeichnung angeschlossener Gebäude	20
8.4 Hinweisschilder für verdeckte Armaturen in der Doppeldecke allgemein	21
9 BESCHRIFTUNG FELDGERÄTE HLKKS	22
9.1 Beschriftung Feldgeräte	22
9.2 Beschriftungen Raumfühler und Bediengeräte	22
9.3 Beschriftungen Kabel und Raumautomationsboxen	22
10 BESCHRIFTUNGEN ANLAGEN HLKKS	23
10.1 Beschriftung Lüftungsanlagen	23
10.2 Beschriftung Kälteanlagen	25
10.3 Beschriftung Heizungsanlagen	26
10.4 Hinweisschilder für verdeckte Armaturen in Doppeldecken	27
10.5 Beschriftung und Medienfarben Lüftungskanäle und Rohre	28
10.5.1 Medientabelle Lüftung	29
11 VENTILNUMMERIERUNGEN (IN GEBÄUDEN UND KANÄLEN)	31

1 Allgemein

1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes

Eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen sowie deren Anlagen und Apparaturen ist aus sicherheitstechnischen Gründen, für sachgerechte Instandsetzungen und zur wirksamen Ereignisbekämpfung unerlässlich.

Sie soll auf Gefahren hinweisen, so dass Unfälle und damit verbundene gesundheitliche und materielle Schäden vermieden werden können.

Aus den Kennzeichnungen müssen erforderlichenfalls folgende Kriterien ersichtlich sein:

- Medienart
- Durchflussrichtung
- Betriebstemperatur
- Anlagenamen (wenn vorhanden)
- Betriebsdruck
- Konzentration
- Giftklasse oder Gefährlichkeit
- Warmaufschriften
- Bedienungsanweisungen
- SUVA - Vorschrift
- Vorschrift Kant. Amt für Industrie, Gewerbe und Handel, Luzern
- Erste Hilfe-Massnahmen
- Alarmierungs-Information bei Schadenereignis

1.2 Abgrenzung

Dieses Handbuch ist nur gültig für den Bestand. Für Neubau Projekte ist das Handbuch Rohrleitungen und Armaturen **Neubau** zu verwenden.

Diese Norm regelt die Kennzeichnung von Rohrleitungen sowie der dazu gehörenden Anlagen und Apparaturen nach ihren Durchflusstoffen im gesamten Areal des Luzerner Kantonsspital Luzern LUKS-L.

Anwendung für: Rohre und ihre Verbindungen

- Armaturen und Formstücke
- Leitungsisolierungen
- korrespondierende Anlagen und Apparaturen

2 Kennzeichnung

2.1 Zuordnung Durchfluss-Stoff-Kennungen

Die in den Rohrleitungen beförderten **Medien** werden **nach** ihren allgemeinen **Eigenschaften** in **9 Gruppen** ([Kapitel 3](#)) eingeteilt.

Die den Durchflusstoffen **zugeordneten Farben** und **Gruppen-Nummern** sind im **entsprechenden Kapitel** dieses Handbuches separat aufgeführt.

2.2 Kennzeichnungen von Rohrleitungen

Rohrleitungen werden nach dem **Durchflusstoff** eindeutig durch Schilder gekennzeichnet:

- Kennfarbe
- Anlagenname
- Medientemperatur
- Wortangabe
- Betriebsdruck
- Temperatur

Die **Beschriftung** der Rohrleitungen, Verteiler, Stellorgane, etc. erfolgt **ab Gebäude-Eintrittsstelle** bzw. Aufbereitungsort **bis** zu den Verbrauchern und **Entnahmestellen**.

Jeweils vor und nach Mauer Durchbrüchen, in Doppeldecken alle 2-3m, in offenen Decken alle 5-10m.

2.3 Form und Masse der Schilder

Form und **Abmessungen** der Schilder richten sich **nach** den **örtlichen Verhältnissen**.

Sie müssen **dauerhaft** und genügend fest sein, sowie den äusseren wechselnden und den Witterungseinflüssen (Hitze, Kälte, Wasser, Dampf, Staub, usw.) standhalten (Ausgenommen sind nur Klebefolien für Rohrleitungs-Bezeichnungen.)

Die Lage der spitzen Schilder gibt die **Durchflussrichtung** des beförderten Mediums an. Bei wechselnder Durchflussrichtung sind Schilder mit beidseits spitzen Enden zu verwenden.

2.4 Mindest-Kennzeichen am Schild

Das Durchflussmedium wird durch **Kennfarbe**, entsprechende **Wortangabe**, und ggf. durch die **chemische Formel** angegeben.

In **Gebäuden** sind zusätzlich die betroffenen **Etagen** anzugeben; im **Kanalnetz** (ausserhalb der Gebäude) sind die Bezeichnungen "**K**" für Kanal und "**IK**" für Installationskanal zu verwenden.

Für die **Schildfarben** sind grundsätzlich die Gruppenfarben des Durchfluss-Mediums gemäss separater **Farbtabelle** in diesem Handbuch anzuwenden.

Farbkennzeichnungen der Rohrleitungen dürfen nur nach der **Farbtabelle** in diesem Handbuch ausgeführt werden.

2.5 Zusätzliche Kennzeichnungen

Die oben genannten Kennzeichnungen gemäss Norm sind erforderlichenfalls durch **wesentliche** zusätzliche **Kenngrossen**, wie z.B. Angabe des Druckes, der Temperatur, u.a. zu ergänzen.

An allen Rohrleitungen mit **gefährlichen Medien** sind zusätzlich die entsprechenden **Gefahren-Symbole** anzubringen (z.B. Feuergefahr, Explosionsgefahr, Warnung vor giftigen Stoffen, Warnung vor radioaktiven Stoffen, usw.)

Unter gefährlichen Stoffen sind Medien zu verstehen, die wegen ihrer leichten Entzündbarkeit, Giftigkeit, Entwicklung giftiger Dämpfe, hoher Temperatur oder hohem Druck, das Leben, die Gesundheit oder den Betrieb gefährden.

Es lässt sich keine genaue Grenze zwischen gefährlichen oder ungefährlichen Medien ziehen, weil ein und derselbe Stoff unter verschiedenen Umständen gefährlich oder ungefährlich sein kann. Es bleibt deshalb dem Ermessen des **Kennzeichnungs-Verantwortlichen** überlassen, eine Zusatz-Kennzeichnung nach örtlichen Verhältnissen zu bestimmen.

Feuerlösch-Leitungen sind zusätzlich mit einem weissen "F" im roten Feld zu kennzeichnen.

Keine

Zusätzliche **Hinweise** bezüglich **Personen-** und **Sachschutz** sind bei den entsprechenden Anlagen oder Anlageteilen gut sichtbar zu montieren.

Dies betrifft vor allem:

- Warnaufschriften
- Bedienungsinstruktionen
- SUVA - Richtlinien und Vorschriften
- Alarmierungs-Informationen bei Schadenereignis (z.B. Merkblatt SUVA Nr. 2063/1.D)
- Erste Hilfe-Massnahmen

2.6 Beschriftung bei verdeckten Armaturen

Um verdeckte **Armaturen in den Hohldecken** schnell zu eruieren, sind **zusätzliche Schilder** an gut sichtbarer Stelle unterhalb der Hohldecke anzubringen. Sie müssen in unmittelbarer Nähe, möglichst nicht an den Deckenplatten, montiert werden.

Dies gilt sinngemäss auch zur Kennzeichnung verdeckter HLK-Elemente.

Die zusätzlichen Bezeichnungen der Apparate und Ventile an den Doppeldecken erfolgen prioritär an den **Randwinkel der Doppeldecke**. (Details gem. Angaben im entspr. Kapitel in diesem Handbuch.)

Ausnahme: Kennzeichnung Lüftungselemente → [Kapitel 10.5](#)

Das Durchfluss-Medium wird mit **Kurzzeichen** angegeben. Auf zusätzliche Bezeichnungen wie Druck, Temperatur, Ventilnummer, etc. wird verzichtet.

Beschriftung an Verteilern und Abzweigungen

2.7 Beschriftung an Verteilern und Abzweigungen zur Kennzeichnung angeschlossener Gebäude

Damit Armaturen, die mehrere Gebäude erschliessen, rasch aufzufinden sind, sind **zusätzliche Schilder** anzubringen.

Der Durchflussstoff wird ebenfalls mit **Kurzzeichen** angegeben sowie mit dem dazu gehörenden Text ergänzt. Auf zusätzliche Angaben, wie Druck, Temperatur, Ventilnummer, etc. wird verzichtet. (siehe Beschriftungsbeispiel für Hinweisschilder)

2.8 Dokumentation Standorte Absperr-Armaturen

Um die einzelnen Absperr-Armaturen in den Anlagen einfach aufzufinden, sind nachstehende Unterlagen erforderlich und auf dem Laufenden zu halten:

- **Revisionspläne**
 - mit den entsprechenden Nummern der Abstell-Armaturen
- **Abstellbeschriebe mit:**
 - Stockwerk-Schema mit den dazu gehörigen Absperr-Nummern
 - Absperr-Nummern mit den entsprechenden Steigstrang-Nummern, Stockwerk- und Raumbezeichnungen und angeschlossenen Apparaten und Entnahmestellen wie z.B. Medgas Bereichskontrolleinheiten und Deckenpendel

3 Durchflusstoff-Gruppen mit Farben-Zuordnung

(Rohrleitungsbezeichnung)

Die in den Rohrleitungen beförderten Medien werden nach ihren allgemeinen Eigenschaften in 9 Gruppen eingeteilt. Die den Durchflusstoffen zugeordneten Farben sind nachstehend aufgeführt.

Medium	Gruppe	Kennfarbe	RAL - Farben	Schrift
Wasser Sanitär	1	grün	6032	weiss
Wasser Heizung + Wasserdampf	2	rot	3001	weiss
Kälte	3	cyan	6027	schwarz
Medizinische Gase + Technische Gase	4	schwarz	9004	weiss
Erdgas	5	gelb	1016	schwarz
Säuren	6	orange	2010	schwarz
Laugen	7	violette	4008	weiss
Brennbare Flüssigkeiten	8	braun	8002	weiss
Nicht brennbare Flüssigkeiten	9	schwarz	9004	weiss

Als Gase gelten alle gasförmigen Stoffe bei 0°C und 1 bar Druck (760 m Hg).
Die Schriftfarben gelten für die Beschriftungen innerhalb des Kennfarbenfeldes.

4 Durchflusstoff-Gruppen

Mit Kurzzeichen und Legenden für Beschriftung Hinweisschilder

Kurzzeichen	Durchflusstoff	Zusatztext / Druck	Gruppe / Kennfarbe	Bemerkung
Medizinalgase				
O ₂	Sauerstoff		4	
DLM	Druckluft medizinisch	8 bar 4 bar	4	
VAC	Vakuum		4	
CO ₂	Kohlendioxid		4	
N ₂ O	Lachgas		4	
AGFS	Abgas		4	Anästhesiegas Fortleitungssystem
Abluft	Abluft		4	Airmotor Fortleitungssystem
nach Absprache	Gasgemisch		4	z.B. IVF Labor
N ₂	Stickstoff flüssig		4	

Technische Gase				
DLT	Druckluft technisch		4	
GER	Erdgas		5	
N ₂	Stickstoff Feuerlöschleitung		4	
CO ₂	Kohlendioxid Feuerlöschleitung		4	
KM	Kältemittel R-.....		4	

Keine

Kurzzeichen	Durchflussstoff	Zusatztext / Druck	Gruppe / Kennfarbe	Bemerkung
Sanitär				
WKN	Kaltwasser Netzdruck	>10 bar > 6 bar	1	
WKF	Feuerlöschwasser		1	
WKR	Kaltwasser red. Druck	1. Druckstufe 2. Druckstufe usw.	1	Zusatztext nur wenn mehrere Druckstufen
WWV	Warmwasser VL	1. Druckstufe 2. Druckstufe usw.	1	Zusatztext nur wenn mehrere Druckstufen
WWR	Warmwasser RL	1. Druckstufe 2. Druckstufe usw.	1	Zusatztext nur wenn mehrere Druckstufen
WBL	Laborwasser		1	
WBE	Wasser enthärtet 0° fH		1	
WBG	Osmosewasser		1	Inkl. Wasser voll entsalzt
WBG - O	Osmosewasser Ozon behandelt		1	
WBG - D	Dialysewasser		1	
WBD	Wasser destilliert		1	
WAS	Schmutzwasser		1	
WAS - P	Schmutzwasser Pumpendruckleitung		1	
WAS - H	Schmutzwasser Haushalt		1	
WAS - I	Industrieabwasser vorbehandelt		1	
WAS - R	Regenwasser belastet		1	
WAR	Regen - Abwasser		1	

Keine

Kurzzeichen	Durchflussstoff	Zusatztext / Druck	Gruppe / Kennfarbe	Bemerkung
Heizung				
ND	Dampf < 2 bar		2	
HD	Dampf > 2 bar		2	
NDK	Dampfkondensat < 2 bar		2	
HDK	Dampfkondensat > 2 bar		2	
HVL - HT	Heizung VL > 40°C		2	
HRL - HT	Heizung RL > 40°C		2	
HVL - NT	Heizung VL < 40°C		2	
HRL - NT	Heizung RL < 40°C		2	
FW - VL	Fernwärme		2	
FW - RL	Fernwärme		2	
AWL	Anergienetz Warmleiter		2	

Kälte				
KVL - NT	Kälte VL < 16°C		3	
KRL - NT	Kälte RL < 16°C		3	
KVL - HT	Kälte VL > 16°C		3	
KRL - HT	Kälte RL > 16°C		3	
RK - VL	Rückkühlung VL	Wasser- Glykol Free Cooling	3	
RK - RL	Rückkühlung RL	Wasser- Glykol Free Cooling	3	
ERG - VL	Energierückgewinnung VL		3	
ERG - RL	Energierückgewinnung RL		3	
AKL	Anergienetz Kaltleiter		3	

Keine

Kurzzeichen	Durchflussstoff	Zusatztext / Druck	Gruppe / Kennfarbe	Bemerkung
Lüftung				
AUL	Aussenluft	Kapitel 10.5		
ZUL	Zuluft	Kapitel 10.5		
ZUL-W	Zuluft Warm 2 - Kanal	Kapitel 10.5		Beschriftung: Rote Aufkleber
ZUL-K	Zuluft Kalt 2 - Kanal	Kapitel 10.5		Beschriftung: Blaue Aufkleber
ABL	Abluft	Kapitel 10.5		
UML	Umluft	Kapitel 10.5		
MIL	Mischluft	Kapitel 10.5		
FOL	Fortluft	Kapitel 10.5		

Flüssigkeiten / Säuren / Laugen				
HEL	Heizöl		8	Kurzzeichen gemäss behördlichen Vorgaben (UWE)
TO - VL	Thermoöl VL > 140°C		8	
TO - RL	Thermoöl RL > 140°C		8	
SO	Salzsole		9	
HCL	Salzsäure technisch	30%	6	
NAOH	Natronlauge technisch		7	

Keine

5 Beschriftung von Rohrleitungen

Standardisierte Bezeichnung von Rohrleitungen mit Klebefolien:

5.1 RL mit Rohrdurchmessern 80mm oder kleiner (inkl. Isolation)

Folien:

- Ausführung: Klebefolien
- Grösse: B:105 mm L: endlos
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Pfeilfarbe: Schwarz
- Schriftgrösse: 6 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Geklebt
- Text: Siehe [Kapitel 5.2](#)
- Text-Zusatz: Siehe [Kapitel 5.2](#)

5.2 RL mit Rohrdurchmessern grösser 80mm (inkl. Isolation)

Folien:

- Ausführung: Klebefolien
- Grösse: B: 135 mm L: endlos
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Pfeilfarbe: Schwarz
- Schriftgrösse: 8 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Geklebt
- Text: Entspricht der Bezeichnung in [Kapitel 4](#) (Durchflusstoff)
- Text-Zusatz: Rücksprache mit TS (z.B "nach LU25", "Druckstufe" usw.)

5.3 Lieferant Beschriftungskleber

Adresse Lieferant

contrast gmbh
Grossweid 6
6026 Rain

Tel.: 041 / 488 13 13
Mail: hello@contrast.ch


Beispiele:

Warmwasser VL
WWV
1. Druckstufe


Heizung VL > 40°C
H2O HVL-HT
Wärmetauscher

Kälte VL < 16°C
K15 KVL - NT
Luftkühler 3.UG


Keine

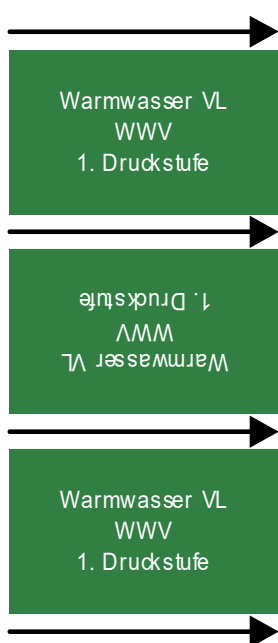


Gruppe: 1
 Kennfarbe: grün
 Schrift: weiss

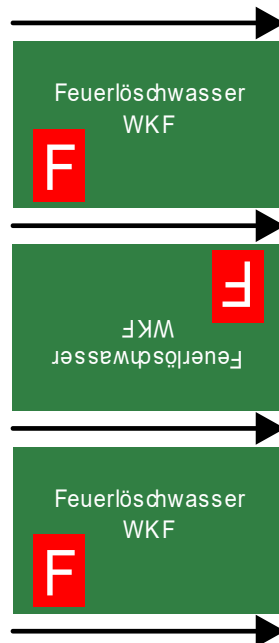

GRUPPE: 1
 Kennfarbe: grün
 Schrift: weiss

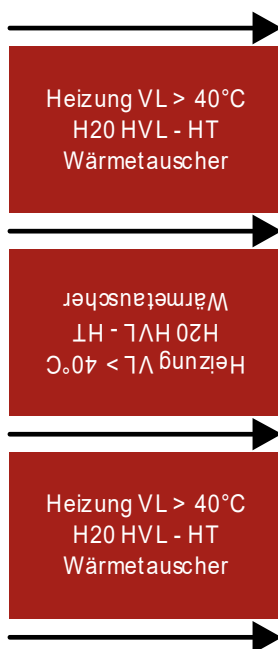

GRUPPE: 2
 Kennfarbe: rot
 Schrift: weiss

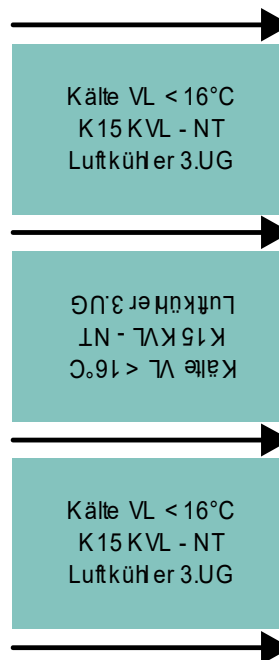

GRUPPE: 3
 Kennfarbe: cyan
 Schrift: schwarz



Keine

5.4 RL Medizinalgase / techn. Gase

Folien:

- Ausführung: Klebefolien
- Grösse: 150 x 30 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Pfeilspitze: Wie Schildfarbe
- Schriftgrösse: 10mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Geklebt
- Text: Entspricht der Bezeichnung in [Kapitel 4](#) (Durchflusstoff)
Durchflusstoff Zusatztext / Druck

Beispiele:

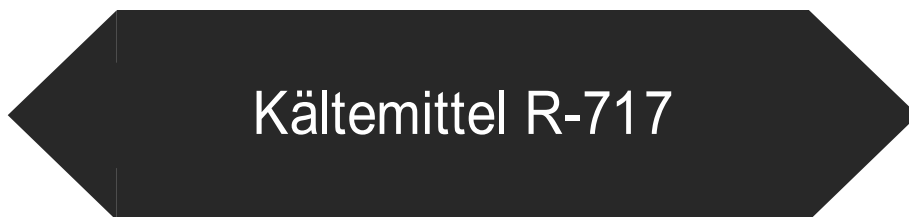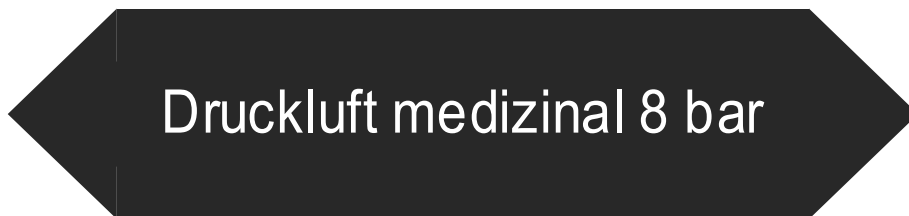

Die spitzen Enden werden je nach Flussrichtung abgeschnitten. Die Lieferung der Kleber erfolgt durch den jeweiligen Installateur.

6 Beschriftung Hauptabsperrventile

Standardisierte Bezeichnung von Haupt-Absperrventilen an Verteiler-Anlagen und Apparaten.

Schilder-Ausführung

- Ausführung: ALU eloxiert
- Grösse: 100 x 50 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Schriftgrösse: 7 mm / 6 mm bei langen Texten
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Mit Schrauben oder Nieten
- Text Mitte: Entspricht der Bezeichnung in [Kapitel 4](#) (Durchflusstoff)
 - 1. Zeile: Durchflusstoff
 - 2. Zeile: Anlagebezeichnung
 - 3. Zeile: Zusatztext / Druck
- Text unten rechts: Bezug. Gewerk Ventilnummer

Bezug:

- Bezeichnung in den Gebäuden: Etagenbezeichnung
- Bezeichnung im Installationskanal: «IK»
- Bezeichnung im Fahrkanal: «K»


Gewerk:

- Heizung / Dampf: H
- Sanitär: S
- Medizinische Gase: M
- Technische Gase: M
- Kälte/Klima: K

Ventilnummer:

- Ventilnummer nach [Kapitel 11 Ventil-Nummerierung](#)

Bespiele:

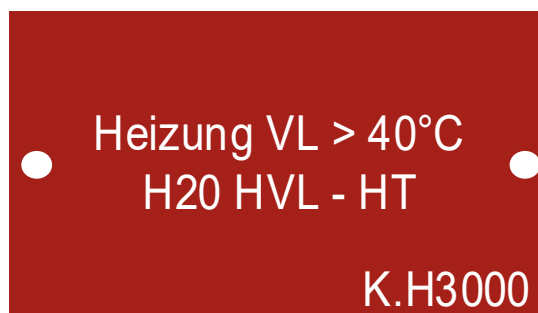

7 Beschriftung untergeordnete Absperrventile

Standardisierte Bezeichnung von für untergeordnete Absperrventile, Strangregulier- bzw. Strangabstellventile.

Schilder-Ausführung

- Ausführung: ALU eloxiert
- Grösse: 80 x 30 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Schriftgrösse: 7 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Kugelschraube mit Schraubverschluss oder geschraubt
- Text: Bezug. Gewerk Ventilnummer Kurzzeichen nach [Kapitel 4](#)

Bezug:

- Bezeichnung in den Gebäuden: Etagenbezeichnung
- Bezeichnung im Installationskanal: «IK»
- Bezeichnung im Fahrkanal: «K»

Gewerk:

- Heizung / Dampf: H
- Sanitär: S
- Medizinische Gase: M
- Technische Gase: M
- Kälte/Klima: K

Ventilnummer:

- Ventilnummer nach [Kapitel 11 Ventil-Nummerierung](#)

Beispiele:

● IK.S1000 WKR

● K.H3000 HVL - HT

● U2.K1000 KVL - NT

8 Beschriftung Absperrventile

8.1 Schilder-Ausführung mit Ortsbezeichnung

Diese Schilder werden eingesetzt bei Verteiler-Ventilen und bei Areal-Ringleitungen.

Schilder-Ausführung

- Ausführung: ALU eloxiert
- Grösse: 100 x 50 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Schriftgrösse: 7 mm / 6mm bei langen Texten
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Mit Schrauben oder Nieten
- Text Mitte: Entspricht der Bezeichnung in [Kapitel 4](#) (Durchflusstoff)
 - 1. Zeile: Durchflusstoff
 - 2. Zeile: Erschliessung von / Erschliessung nach
- Text unten rechts: Bezug. Gewerk Ventilnummer

Bezug:

- Bezeichnung in den Gebäuden: Etagenbezeichnung
- Bezeichnung im Installationskanal: «IK»
- Bezeichnung im Fahrkanal: «K»



Gewerk:

- Heizung / Dampf: H
- Sanitär: S
- Medizinische Gase: M
- Technische Gase: M
- Kälte/Klima: K

Ventilnummer:

- Ventilnummer nach [Kapitel 11 Ventil-Nummerierung](#)

Beispiele:

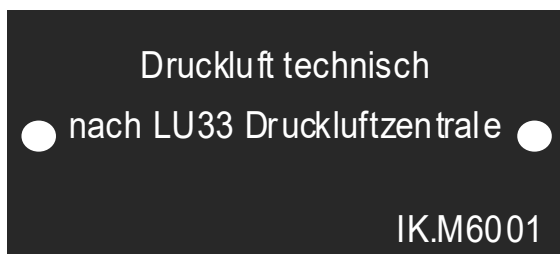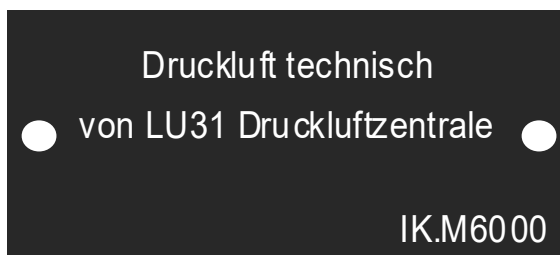

8.2 Schilder-Ausführung ohne Gebäudebezeichnung

Diese Schilder werden z.B. eingesetzt bei Ventilbeschriftungen in Medgas Bereichskontrolleinheiten BKE

Schilder-Ausführung

- Ausführung: ALU eloxiert
- Grösse: 80 x 30 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Schriftgrösse: 5 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Mit Nieten auf Schilderbügel (25x80mm)
- Text Mitte: Entspricht der Bezeichnung in [Kapitel 4](#) (Durchflusstoff)
 - 1. Zeile: Durchflusstoff
- Text oben rechts: Bezug. Gewerk Ventilnummer

Bezug:

- Bezeichnung in den Gebäuden: Etagenbezeichnung
- Bezeichnung im Installationskanal: «IK»
- Bezeichnung im Fahrkanal: «K»


Gewerk:

- Heizung / Dampf: H
- Sanitär: S
- Medizinische Gase: M
- Technische Gase: M
- Kälte/Klima: K

Ventilnummer:

- Ventilnummer nach [Kapitel 11 Ventil-Nummerierung](#)

Beispiel:

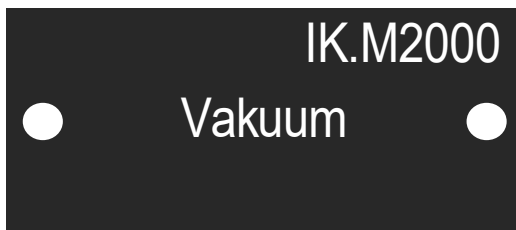

8.3 Hinweisschilder an Verteilern und Abzweigungen zur Kennzeichnung angeschlossener Gebäude

- Ausführung: ALU eloxiert
- Grösse: 100 x 50 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Schriftgrösse: 7 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Befestigung: Mit Schrauben oder Nieten
- Text: Entspricht der Bezeichnung in [Kapitel 4](#) (Durchflusstoff)
 - 1. Zeile: «Verteilung:»
 - 2. Zeile: Gewerk Kurzzeichen gem. [Kapitel 4](#)
 - 3. Zeile: Areal: Gebäude-ID

Bespiel:



8.4 Hinweisschilder für verdeckte Armaturen in der Doppeldecke allgemein

Die zusätzlichen Bezeichnungen der Apparate und Ventile in den Doppeldecken erfolgen prioritär am Randwinkel der Doppeldecke.

In Ausnahmesituationen können auch Klebefolien verwendet werden. Dies muss jedoch zwingend zuvor mit der Fachabteilung Haus- und Betriebstechnik abgesprochen werden.

Schilder - Halter

- Typ: Beschriftungsreiter Lista, aufsteckbar
- Ausführung: PVC schwarz
- Grösse: 47 x 20,7 x 0,8 mm
- Fenstergrösse: 47 x 16 mm
- Lieferant: Lista AG
Erlen
Tel. 071 649 21 11
- Bestell-Nr.: Lista-Ident-Nr. 134.052

Schilder

- Material: Kunststoff (Standard)
- Grösse: 47 x 18 x 0,8 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Beschriftungsart: Graviert
- Schriftgrösse: 13 mm
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben zu den Durchflusstoffen ([Kapitel 3](#))
- Schriftart: Arial / nur Grossbuchstaben
- Beschaffung: Direkt durch Ausführenden
- Text: Kurzzeichen gem. [Kapitel 4](#)

Beispiele:



Achtung: Hinweisschilder für Lüftung [Kapitel 10.4](#)

9 Beschriftung Feldgeräte HLKKS


9.1 Beschriftung Feldgeräte

Schilder-Ausführung

- Ausführung: Kunststoff schwarz*
- Grösse: 75 x 25 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftgrösse: 3 mm
- Schriftfarbe: Weiss
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Befestigung: Kugelschraube mit Schraubverschluss

*an exponierter Lage mit besonderen äusseren Einflüssen (z.B. Sonneneinstrahlung, Frischluftfassung, hohe Temperaturen) müssen die Schilder in ALU eloxiert ausgeführt werden

Beispiel:

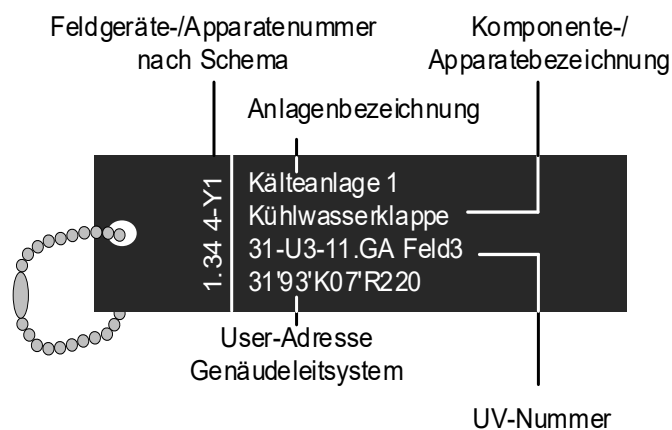

9.2 Beschriftungen Raumfühler und Bediengeräte

Siehe Handbuch Bau und Technik, SKP 23 Elektroanlagen Allgemein, Kapitel 16 Beschriftung Raumfühler und -Bediengeräte

9.3 Beschriftungen Kabel und Raumautomationsboxen

Siehe Handbuch Bau und Technik, SKP 248.3 Automationsebene, Kapitel 2 Spezifische Anforderungen / Ausführung

10 Beschriftungen Anlagen HLKKS

10.1 Beschriftung Lüftungsanlagen

Schilder-Ausführung gross (Monoblock)

- Ausführung: Kunststoff
- Grösse: 250 x 100 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftgrösse: 11 mm
6 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Weiss
- Befestigung: Dauerhaft geklebt

Beispiel:

Klartext Anlage	Ortsaspekt Anlage Funktionsaspekt Anlage
Teilklimaanlage Büro / Personal	L01 31'91'L01
Hersteller:	Typ:
Luftmenge Zuluftm3/h (Auslegung)	
Luftmenge Abluftm3/h (Auslegung)	

Schilder-Ausführung klein

- Ausführung: Kunststoff
- Grösse: 120 x 60 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftgrösse: 4 mm
3 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Weiss
- Befestigung: Dauerhaft geklebt

Beispiele:

Adiabatischer Befeuchter Zone ...	L01 28'92'L01
Hersteller:	Typ:
WBG (Z.B. Gegenosmosewasser, Kaltwasser)	
Befeuchterleistung Kg/h	
Leistungsaufnahme kW	

Ortsaspekt Anlage
Funktionsaspekt Anlage

Dampfbefeuchter Zone ...	L02 30'92'L02
Hersteller:	Typ:
WBG (Z.B. Gegenosmosewasser, Kaltwasser)	
Befeuchterleistung Kg/h	
Leistungsaufnahme kW	

Ortsaspekt Anlage
Funktionsaspekt Anlage

Keine

10.2 Beschriftung Kälteanlagen

Schilder-Ausführung

- Ausführung: Kunststoff
- Grösse: 120 x 60 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftgrösse: 4 mm
3 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Weiss
- Befestigung: Dauerhaft geklebt

Beispiele:

Kälteanlage	K51
Raum 14.025 + 14.023 + ...	31'92'K51
(2. Linie wenn nötig)	
Hersteller:	Typ:
Kältemittel R 410A	Inhalt 8.5 kg
Kühlleistung 11.2 kW	

Ortsaspekt Anlage
Funktionsaspekt Anlage

Kältewechsler	K26
BF West	31'93'K26
Hersteller: Typ:	
Prim. Vorlauf 6°C / Rücklauf 12°C (Auslegung)	
Sek. Vorlauf 18°C / Rücklauf 22°C (Auslegung)	
Leistungsaufnahme kW (Auslegung)	

Ortsaspekt Anlage
Funktionsaspekt Anlage

K – NT Umluftkühlgerät 2	K07
Raum U2.40	31'92'K07
Hersteller: Typ:	
Vorlauf 6°C / Rücklauf 12°C (Auslegung)	
Kühlleistung kW	

Keine

10.3 Beschriftung Heizungsanlagen

Schilder-Ausführung

- Ausführung: Kunststoff
- Grösse: 120 x 60 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftgrösse: 4 mm
3 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Weiss
- Befestigung: dauerhaft geklebt

Beispiele:

H – HT Wärmetauscher Gehbad	H05 31'93'H05
Hersteller:	Typ:
Prim. Vorlauf 80°C / Rücklauf 60°C (Auslegung) Sek. Vorlauf 70°C / Rücklauf 50°C (Auslegung)	
Heizleistung kW (Auslegung)	

Ortsaspekt Anlage
Funktionsaspekt Anlage

H – NT Wärmetauscher Heizverteiler Zentrale Ost	H10 30'92'H10
Hersteller:	Typ:
Prim. Vorlauf 43°C / Rücklauf 31°C (Auslegung) Sek. Vorlauf 40°C / Rücklauf 28°C (Auslegung)	
Heizleistung kW (Auslegung)	

Ortsaspekt Anlage
Funktionsaspekt Anlage

Keine

10.4 Hinweisschilder für verdeckte Armaturen in Doppeldecken

Die zusätzlichen Bezeichnungen der Lüftungsapparate und -geräte in den Doppeldecken erfolgen am Randwinkel der Doppeldecke.

In Ausnahmesituationen können auch Klebefolien verwendet werden. Dies muss jedoch zwingend zuvor mit der Fachabteilung Haus- und Betriebstechnik abgesprochen werden.


Schilder - Halter

- Typ: Beschriftungsreiter Lista, aufsteckbar
- Ausführung: PVC schwarz
- Grösse: 47 x 20,7 x 0,8 mm
- Fenstergrösse: 47 x 16 mm
- Lieferant: Lista AG
Erlen
Tel. 071 649 21 11
- Bestell-Nr.: Lista-Ident-Nr. 134.052


Schilder

- Material: Kunststoff, einseitig, verkehrsblau (RAL 5017)
- Grösse: 47 x 18 x 0,8 mm
- Beschriftungsart: graviert
- Schriftgrösse: 4 mm
- Schriftart: Arial / nur Grossbuchstaben
- Beschaffung: Direkt durch Ausführenden


Beispiel Brandschutzklappen

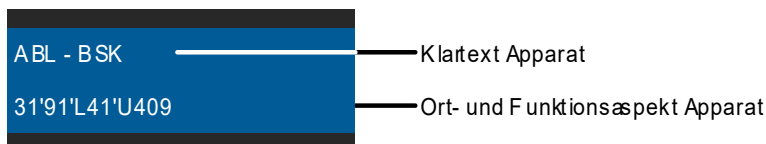

Beispiel variabler Volumenstromregler

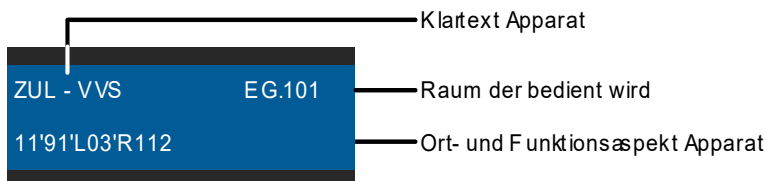

Beispiel konstanter Volumenstromregler

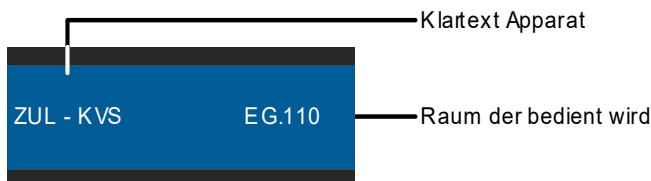

Keine


10.5 Beschriftung und Medienfarben Lüftungskanäle und Rohre

angelehnt an SIA 382/1:2014

Medienpfeile:

- Ausführung: Folie PVC
- Grösse: 200 x 50 mm
- Schildfarbe: Nach Zuordnung der Farben gemäss [Medientabelle Lüftung](#)
- Schriftgrösse: 11mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: Nach Zuordnung der Farben gemäss [Medientabelle Lüftung](#)
- Befestigung: Selbstklebend
- Text:
 - 1. Zeile: Anlagenbezeichnung
 - 2. Zeile: Kurzzeichen gemäss [Medientabelle Lüftung](#)

Beispiel:

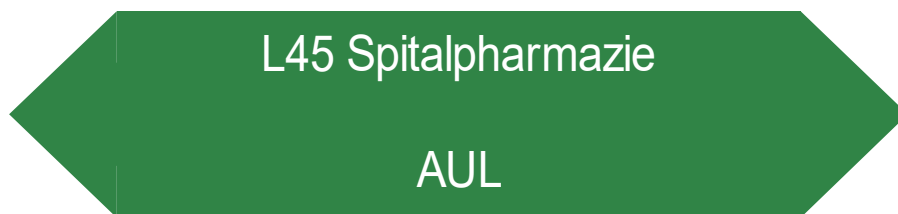


Die spitzen Enden werden je nach Flussrichtung abgeschnitten

10.5.1 Medientabelle Lüftung

Luftart	Kurzzeichen	Farbe	Schrift	Definition
Aussenluft	AUL	grün / RAL 6024	weiss	Unbehandelte Luft, die von aussen in die Anlage oder in eine Öffnung einströmt
Zuluft	ZUL	rot / RAL 3020	weiss	Luftstrom, der in den Raum eintrifft oder Luft, die in die Anlage eintritt, nachdem sie behandelt wurde
Abluft	ABL	gelb / RAL 1021	schwarz	Luftstrom der den Raum verlässt
Zuluft Warm	ZUL - W	rot / RAL 3020	weiss	Warmluftkanal bei 2-Kanalsystem
Zuluft Kalt	ZUL – K	blau / RAL 5017	weiss	Kaltluftkanal bei 2-Kanalsystem
Überströmluft	ÜSL	grau / RAL 7037	schwarz	Raumluft, die vom Raum in einen anderen Bereich strömt
Umluft	UML	orange / RAL 2008	weiss	Abluft, die der Luftaufbereitungsanlage wieder zugeführt wird und als Zuluft wiederverwendet wird
Mischluft	MIL	orange / RAL 2008	weiss	Luft, die zwei oder mehr Luftströme (Luftarten) enthält
Fortluft	FOL	braun / RAL 8003	weiss	Luftstrom, der ins Freie führt

Keine

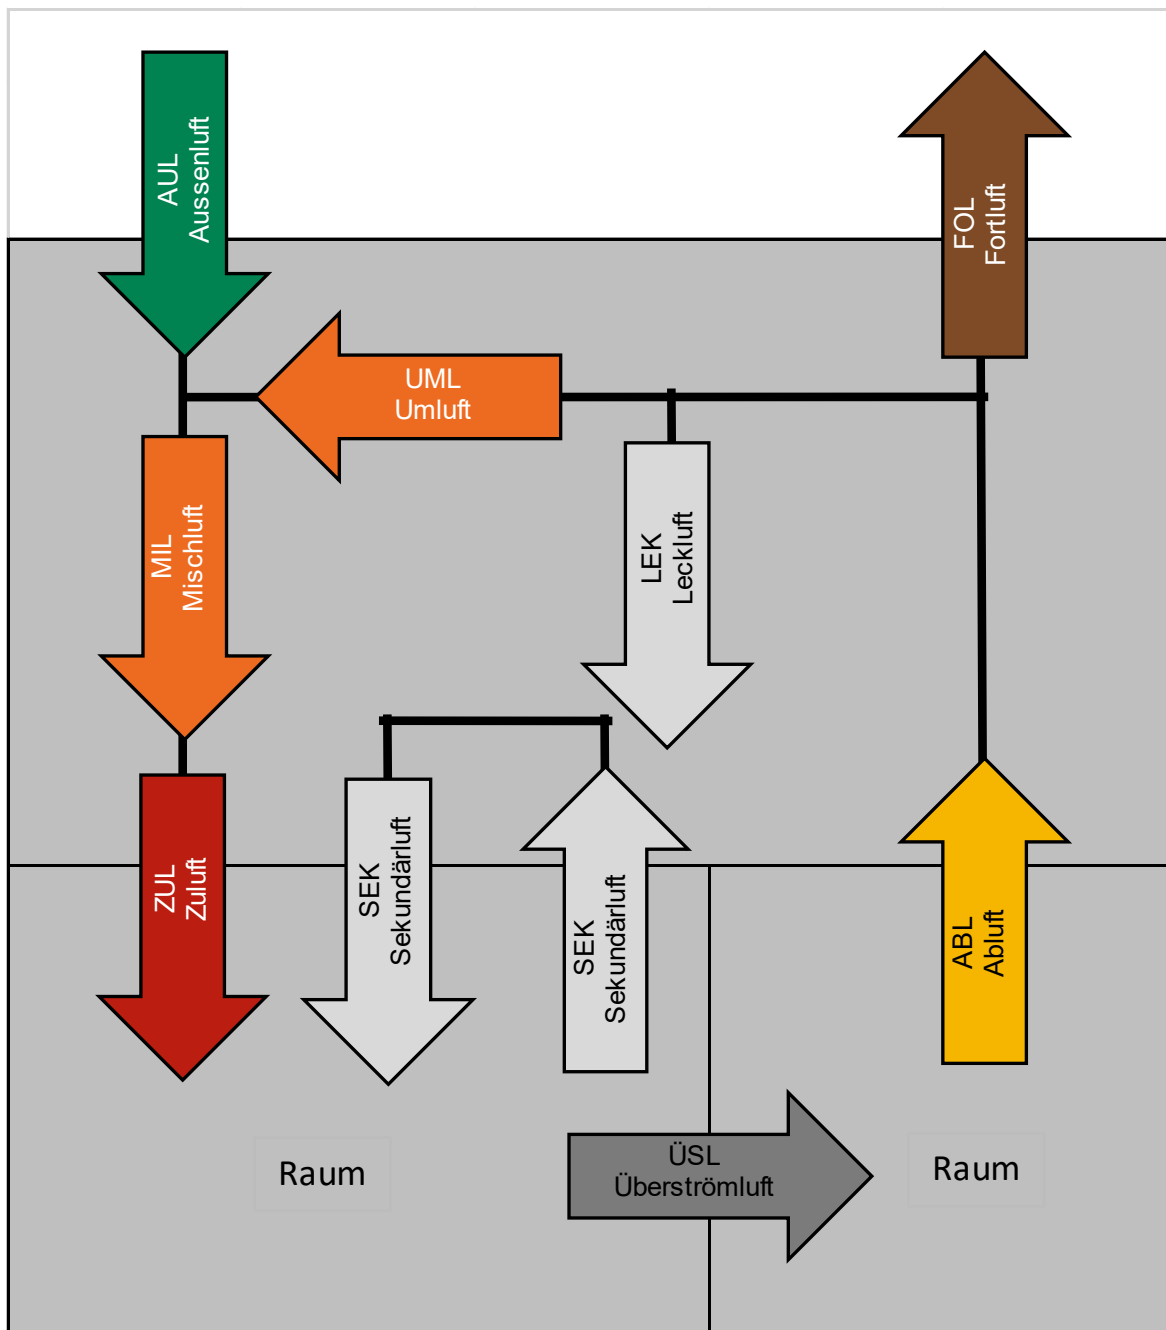

Keine

11 Ventilnummerierungen (in Gebäuden und Kanälen)

Sämtliche Ventil-Nummern und BSK-Nummern müssen im TS - Zeichnungsbüro angefragt werden.

Standard Nummern Bereiche

Bereich	zugeteilter Nrn.-Bereich	belegte Nrn.	nächste verfügbare Nr.
Heizung			
Reserve	H0000 – H0499		
Reserve	H0500 – H0999		
Fernwärme	H1000 – H1499		H1000
Reserve	H1500 – H1999		H1500
Dampf / Dampfkondensat	H2000 – H2499		H2000
Reserve	H2500 – H2999		
Heizung	H3000 – H3499		H3000
Reserve	H3500 – H3999		
Anergienetz Warmleiter	H4000 – H4499		H4000
Reserve	H4500 – H4999		
Thermoöl	H5000 – H5499		H5000
Reserve	H5500 – H5999		
Reserve	H6000 – H6499		
Reserve	H6500 – H6999		
Reserve	H7000 – H7499		
Reserve	H7500 – H7999		
Energierückgewinnung	H8000 – H8499		H8000
Reserve	H8500 – H8999		
Reserve	H9000 – H9999		
Reserve	H9500 – H9999		
Sanitär			
Reserve	S0000 – S0499		
Reserve	S0500 – S0999		
Kaltwasser reduzierter Druck	S1000 – S1499		S1000
Reserve	S1500 – S1999		
Reserve	S2000 – S2499		
Reserve	S2500 – S2999		
Warmwasser Vorlauf	S3000 – S3499		S3000
Warmwasser Rücklauf	S3500 – S3999		S3500
Reserve	S4000 – S4499		
Reserve	S4500 – S4999		
Wasser enthärtet 0°f	S5000 – S5499		S5000
Reserve	S5500 – S5999		
Osmosewasser	S6000 – S6499		S6000
Reserve	S6500 – S6999		
Reserve	S7000 – S7499		
Reserve	S7500 – S7999		
Reserve	S8000 – S8499		
Feuerlöschwasser	S8500 – S8999		S8500
Kaltwasser Netzdruck (HD/ND)	S9000 – S9499		S9000
Reserve	S9500 – S9999		

Keine

Medizinalgase			
O ₂ (Sauerstoff)	M1000 – M1499		M1000
Reserve	M1500 – M1999		
VAC (Vakuum)	M2000 – M2499		M2000
Reserve	M2500 – M2999		
N ₂ O (Lachgas)	M3000 – M3499		M3000
Reserve	M3500 – M3999		
DLM (Druckluft medizinisch. 4 bar)	M4000 – M4499		M4000
Reserve	M4500 – M4999		
DLM (Druckluft medizinisch. 8 bar)	M5000 – M5499		M5000
Reserve	M5500 – M5999		
DLT (Druckluft technisch)	M6000 – M6499		M6000
Reserve	M6500 – M6999		
Gasgemische	M7000 – M7499		M7000
Reserve	M7500 – M7999		
Reserve	M8000 – M8499		
Reserve	M8500 – M8999		
CO ₂ (Kohlendioxid)	M9000 – M9499		M9000
N ₂ (Stickstoff flüssig)	M9500 – M9999		M9500
Kühlung / Klima			
Reserve	K0000 – K0499		
Reserve	K0500 – K0999		
Kaltwasser Niedertemperatur	K1000 – K1499		K1000
Reserve	K1500 – K1999		
Kaltwasser Hochtemperatur	K2000 – K2499		K2000
Reserve	K2500 – K2999		
Reserve	K3000 – K3499		
Reserve	K3500 – K3999		
Anergienetz Kaltleiter	K4000 – K4499		K4000
Reserve	K4500 – K4999		
Rückkühlung	K5000 – K5499		K5000
Reserve	K5500 – K5999		
Rückkühlung Wasser – mit Frostschutz	K6000 – K6499		K6000
Reserve	K6500 – K6999		

Keine

Primärenergien			
Heizöl	P1000 – P1199		P1000
Reserve	P1200 – P1299		
Erdgas	P1300 – P1399		P1300
Reserve	P2000 – P2499		
Reserve	P2500 – P2999		
Reserve	P3000 – P3499		
Reserve	P3500 – P3999		
Lüftung			
BSK Zuluft / Aussenluft konventionell	FL610 – FL649		
BSK Fortluft / Abluft konventionell	FL650 – FL699		
BSK ZUL/AUL/ABL/FOL mit Kommunikationssystem	FL001 – FL899		

Beispiele:

Bezeichnung in Gebäuden z.B. EG.M1500
 Bezeichnung im Installationskanal (IK) z.B. IK.M1500
 Bezeichnung im Fahrkanal (FK) z.B. FK.M1500

Bezug:

- Bezeichnung in den Gebäuden: Etagenbezeichnung
- Bezeichnung im Installationskanal: «IK»
- Bezeichnung im Fahrkanal: «K»

Gewerk:

- Heizung / Dampf: H
- Sanitär: S
- Medizinische Gase: M
- Technische Gase: M
- Kälte/Klima: K

Ventilnummer:

- Ventilnummer nach [Kapitel 11 Ventil-Nummerierung](#)

Pro Etage, Installationskanal oder Fahrkanal darf die gleiche fortlaufende Ventilnummer nur einmal vorkommen.

Auf verschiedenen Etagen kann die gleiche fortlaufende Ventilnummer verwendet werden wie z.B. EG.M1500 oder 01.M1500 etc. Der Unterschied ist durch die anders lautende Etagenbezeichnung ersichtlich.

Keine